



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 15 de Março de 2021.

Ofício nº 102/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) ELIZEU ROCHA cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto



Protocolo Geral nº 654/2021
Data: 22/03/2021 Horário: 16:36
ADM -

Atenciosamente


RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 688 a 690/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 15 de Março de 2021.

Ofício nº 102/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) ELIZEU ROCHA cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Atenciosamente



RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 688 a 690/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP



Roberta F. M. Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa

SOP-5

Segue para manifestação quanto a solicitação de informações do nobre Edil. Considerando folhas 04 a 16.

Roberta F. M. Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa
ASTEL

~~04/03/21~~
~~14:35~~
penonda.

04 03 21
Smilly

A. S. R. 4.

Supervisor Encaminhar
7a Coordenadora
de Projetos

4/3/2021
Eng° Candido Bretas Maganini
Diretor do Depto. Fisc. de Obras Públicas
Secretaria de Obras Públicas

A Coord. Projetos
Segue para manifestação.

Roberta F. M. Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa
ASTEL

688
Eliziu

A Astel

Informe retornado dos Faltos 04 a 16, por não se ter a de destinação mencionada no requerimento nº 686.

Quanto as solicitadas no requerimento nº 686, segue lista de e-mails (Fl. 18 e 19), um vez que a destinação foi para a Secretaria Municipal de Saúde.

Dessa forma, esclareço que houve indicações de emendas, mas não foi gerada proposta, impossibilitando a realização de atos homológicos, por parte deste Município, no Site do Fundo Nacional de Saúde, através do Sistema de Gerenciamento de Orçamentos e Propostas.

Marina de Freitas Figueiredo
Chefe da Divisão de Projetos e Convênios
P.M.R.P.

08/03/2021

Coordenadoria de Projetos

De: planejamento@saude.pmrp.com.br
Enviado em: segunda-feira, 8 de março de 2021 10:35
Para: projetos@ribeiraopreto.sp.gov.br
Cc: 'Planejamento'
Assunto: ENC: D Providências ENC: Emenda - Dep. David Soares

Prioridade: Baixa

Bruna bom dia!

Tivemos por volta de abril/maio de 2020 a intenção de indicação de emenda.
Não foi gerada proposta

2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL - CREDITO EXTRAORDINARIO - SMS	5967686 - Secretaria Municipal de Saúde Ribeirão Preto	SIM	Dep. David Soares	500.000,00
------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----	-------------------	------------

Atenciosamente,

Dr. Luiz Roberto C. Pires - Equipe Técnica
Divisão de Planejamento em Saúde
Rua Prudente de Moraes, nº 457 - Centro
Tel. (16) 3977-9327



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO PRETO**

SECRETARIA DA SAÚDE

Folhas: 18
Proc.: 02/2021/00796-29
Ass./Car. *Bruna Carolina Cognin*
Bruna Carolina Cognin
Agente de Administração
P.M.R.P.

De: Coordenadoria de Projetos <projetos@ribeiraopreto.sp.gov.br>

Enviado em: sexta-feira, 5 de março de 2021 13:55

Para: Dilson Braz da Silva Junior <dbsjunior@saude.pmrp.com.br>; Planejamento <planejamento@saude.pmrp.com.br>

Cc: projetos@ribeiraopreto.sp.gov.br; wprado@ribeiraopreto.sp.gov.br

Assunto: Emenda - Dep. David Soares

Prioridade: Baixa

Prezados, boa tarde!

Por favor, poderiam nos informar se há uma emenda no valor de R\$ 500.00,00, em andamento, destinada à Saúde pelo Dep. David Soares? Esclareço que esse questionamento é devido ao recebimento de um requerimento da câmara, solicitando informações.

Obrigada.

Att.,

Bruna Carolina Cagnin
Secretaria de Governo
Tel: (16) 3977-9038



Folhas: 19
Proc.: 02/2021/007962 en
Ass./Car. *Bruna Carolina Cagnin*
Agente de Administração
P.M.R.P.



Proc : 2021 / 007963 7 Folha: 05

Carla Ap. Corrêa Dias
Agente Administrativo
DTEC-DAERP

Assin. _____

Ribeirão Preto, 09 de março de 2021.

689
Elizeu

À DTEC,

Conforme solicitado pelo Vereador Elizeu Rocha, por meio do requerimento 000689, vimos através deste encaminhar informações a respeito do fornecimento de água no Bairro Jardim Independência.

Diante desta solicitação de providências a respeito de problemas no fornecimento de água no Bairro Jardim Independência, informamos que o sistema de abastecimento de água da região foi comprometido operacionalmente por problemas na captação de água do poço Jardim Independência.

O problema no poço foi identificado efetivamente no dia 29 de janeiro de 2021 e a partir desta data houve um trabalho conjunto entre os diversos setores do DAERP para que uma resolução alternativa para o abastecimento da região fosse adotada.

De imediato, diversas manobras no sistema de abastecimento de água foram realizadas, com a finalidade de que nenhuma área da região alimentada pelo poço Jardim Independência ficasse desabastecida e em paralelo foram testadas diversas vazões operacionais para que o poço pudesse voltar a captar água sem que sua estrutura fosse completamente comprometida.

Com a realização desse trabalho podemos afirmar que o Bairro Jardim Independência não se encontra desabastecido e sim, temos algumas regiões e ruas que estão sofrendo de baixa pressão. Exemplos de imóveis localizados no bairro e que apresentam abastecimento normalizado, são apresentados nas Figuras 1 e 2.

Cláudio Aparecido
Chefe da Divisão de
Captação, Adução e
DTEC 21 - DAERP

Assin. Carla Regina Lima Dias
Agente Administrativo
DTEC - DAERP

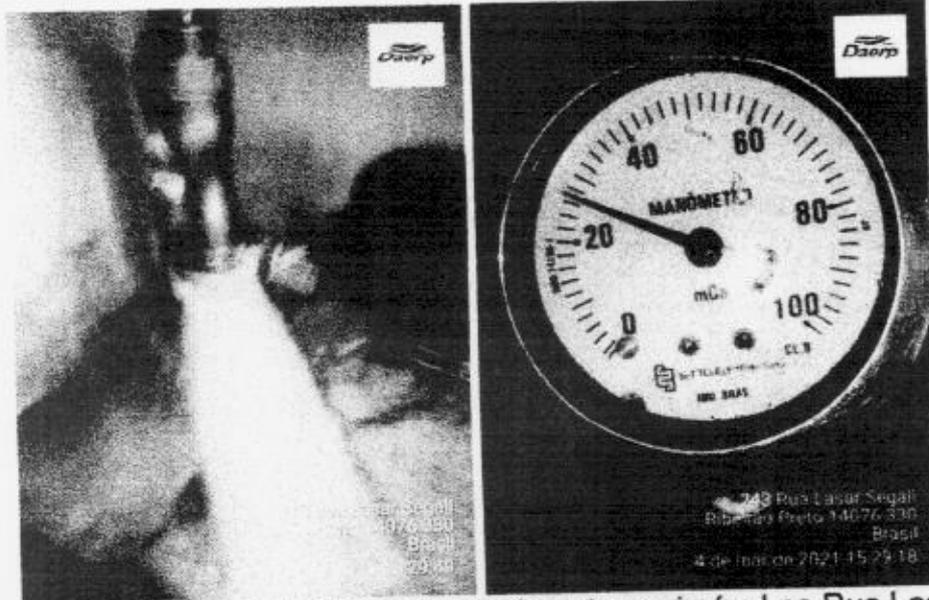


Figura 1 – Condições normais de abastecimento em imóvel na Rua Lasar Segal, nº 243 – Jardim Independência, pressão aferida de 27 mca, em 04 de março de 2021.

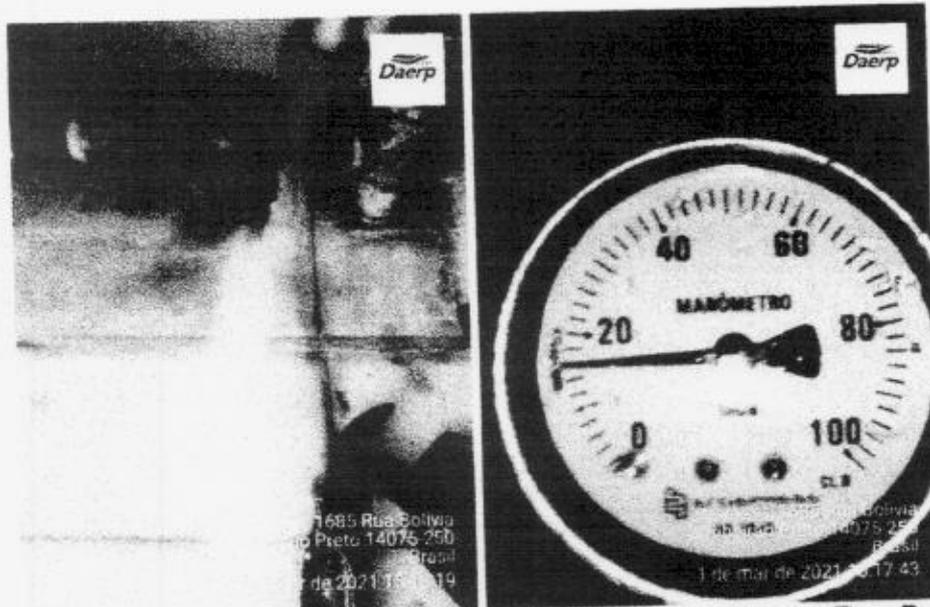


Figura 2 – Condições normais de abastecimento em imóvel na Rua Bolívia, nº 1685– Jardim Independência, pressão aferida de 16 mca, em 01 de março de 2021.

Carla Regina Lima Dias
Chefe de Divisão
Captação, Admissão
DTEC - DAERP

Assin. _____

Informamos que o trabalho para o restabelecimento do equilíbrio total do sistema de abastecimento de água na região, bem como, para a recuperação total da vazão "perdida" pelo poço Jardim Independência, continua e não há previsão para término, uma vez que para a resolução definitiva da situação é necessário um trabalho extenso (que pode perdurar meses) e intervenções um tanto quanto complexas.

Assim, solicitamos para que os munícipes moradores do Bairro Jardim Independência e com imóveis localizados em áreas ainda afetadas pelo problema no poço, sejam orientados, que ao menor sinal de intermitência de água nesse período de trabalho na região, a não hesitar em ligar para o número 115 e solicitar o abastecimento de água através de caminhão pipa.

Ressaltamos que o DAERP trabalha incansável e continuamente para sanar intermitências no sistema de abastecimento de água e identificar as suas possíveis causas operacionais, de forma a resolver qualquer problema e garantir água em quantidade e qualidade à população de Ribeirão Preto.

Atenciosamente,



Cleonilson Aparecido Rodrigues

Chefe de Divisão de Operação, Captação, Adução e Distribuição – DTEC 21
DAERP

a DSUP
segui para
soluções.

conhecimento, conforme

LINEU ANDRADE DE
ALMEIDA:86244205804

Assinado de forma digital por LINEU
ANDRADE DE
ALMEIDA:86244205804
Dados: 2021.03.09 15:05:59 -03'00'

Engº Lineu Andrade de Almeida
Diretor Técnico - DAERP

090321



Proc : 2021 / 007964_5 Folha: 05

Silvana Ap. Pina Ponegutti
Assin. _____
Agente de Administração
DAERP - DAERP

Ribeirão Preto, 08 de março de 2021.

690
Elizeu

À DTEC,

Conforme solicitado pelo Vereador Elizeu Rocha, por meio do requerimento 000690, vimos através deste encaminhar informações a respeito do fornecimento de água na Rua Washington Luiz, Vila Tamandaré.

Diante desta solicitação de providências a respeito de problemas no fornecimento de água na Rua Washington Luiz, foi encaminhada equipe operacional do DAERP a região da rua reclamada para verificar a existência de eventuais problemas no sistema de abastecimento de água.

Na ocasião, foi verificado que o fornecimento e distribuição de água estavam em perfeito funcionamento, ou seja, o abastecimento de água já estava normalizado. Consta em nossos registros operacionais ocorrências que podem ter afetado o abastecimento local nos três primeiros dias do mês de fevereiro, ocorrências estas necessárias para a manutenção corretiva do sistema de abastecimento de água da região.

Assim, após o recebimento desta solicitação, no dia 05 de março de 2021, dois imóveis na Rua Washington Luiz foram visitados por funcionário do DAERP, imóveis estes escolhidos aleatoriamente, para verificar as condições de fornecimento de água e realizar a aferição de pressão da água distribuída, conforme pode ser observado nas Figuras 1 e 2.

Figura 2 - Verificação das condições de fornecimento de água na Rua Washington Luiz, nº 731 e aferição de pressão (10 metros) no dia 05/03/2021.

Conforme pode ser observado nas Figuras 1 e 2, no dia 05 de março de 2021, o fornecimento de água no Distrito Vila Tamandaré, mais especificamente na Rua Washington Luiz, estava ocorrendo normalmente e as pressões da água aferidas se encontravam de acordo com as normas técnicas vigentes.

Comprovado a ocorrência no dia 05/03/2021
Captador: _____
DTEC 21 - DAERP

Assin. _____

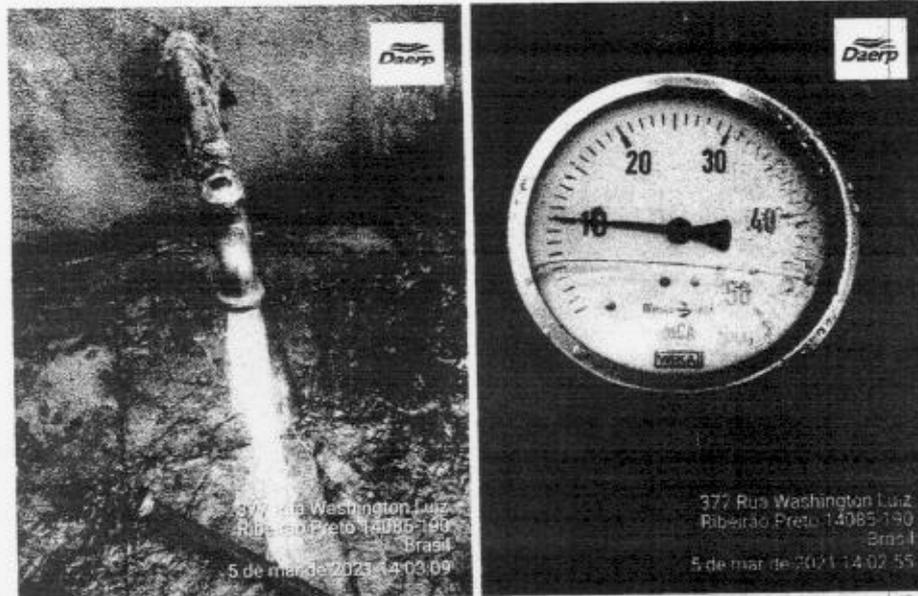


Figura 1 – Verificação das condições de fornecimento de água na Rua Washington Luiz, nº 377, e aferição de pressão (10 mca) no dia 05/03/2021.

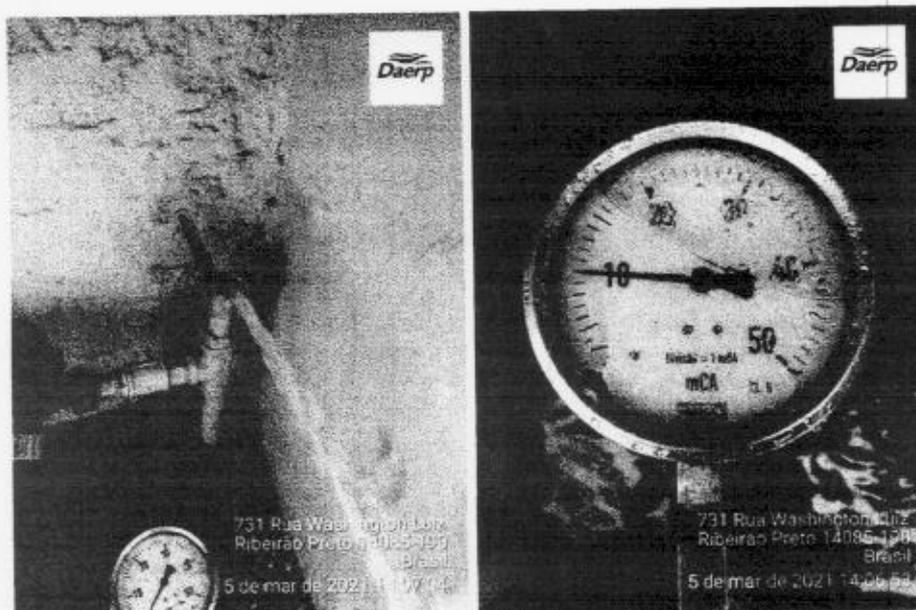


Figura 2 – Verificação das condições de fornecimento de água na Rua Washington Luiz, nº 731, e aferição de pressão (10 mca) no dia 05/03/2021.

Conforme pode ser observado nas Figuras 1 e 2, no dia 05 de março de 2021, o fornecimento de água no Bairro Vila Tamandaré, mais especificamente na Rua Washington Luiz, estava ocorrendo normalmente e as pressões de água aferidas se encontravam de acordo com as normas técnicas atualmente vigentes

Capitão DTEC

Assin. _____

Silvia
Agente Administrativo

para sistema de distribuição de água, NBR 12.218/2017. É válido ressaltar que em ambos imóveis, no momento da aferição de pressão, ocorria simultaneamente consumo interno por parte dos moradores.

O DAERP trabalha incansável e continuamente para sanar intermitências no sistema de abastecimento de água e identificar as suas possíveis causas operacionais, de forma a resolver qualquer problema e garantir água em quantidade e qualidade à população de Ribeirão Preto.

Atenciosamente,



Cleonilson Aparecido Rodrigues

Chefe de Divisão de Operação, Captação, Adução e Distribuição – DTEC 21
DAERP

à DSUP

De acordo, para cumprimento.

LINEU ANDRADE DE
ALMEIDA:86244205804

Assinado de forma digital por LINEU
ANDRADE DE ALMEIDA:86244205804
Dados: 2021.03.08 15:16:09 -03'00'